


## 当社の電源調達先

(2023年4月1日～2024年3月31日の計画値)

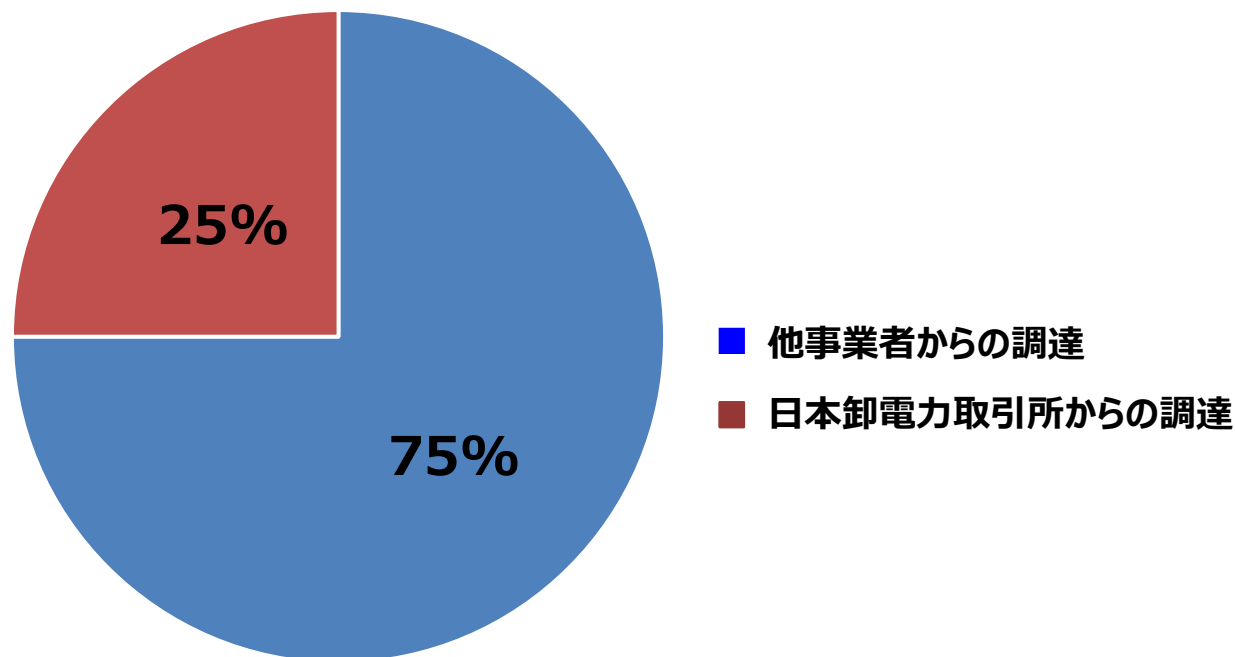

※調達する電気には、水力、火力、原子力、FIT電気、再生可能エネルギーなどが含まれます。

■当社の2022年度のCO<sub>2</sub>排出係数（調整後排出係数）は、0.494kg-CO<sub>2</sub>/kWhになります。  
（上記のCO<sub>2</sub>排出係数は、2021年度の実績に基づき算定しています。）